




PASRW015-P-BP12 <b>Нагрів, кВт</b>							
t °C	2	7	10	15	27	30	43
100% потужності	2,7	3,84	4,44	5,14	7,24	7,8916	
50% потужності	2,10	2,86	3,46	3,84	5,61	6,20	6,84
20% потужності	1,45	1,81	2,02	2,38	3,76	4,10	4,66

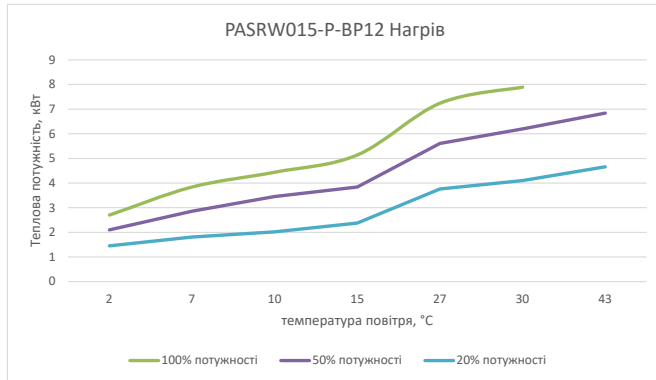


PASRW015-P-BP12 <b>COP</b>							
t °C	2	7	10	15	27	30	43
100% потужності	2,33	3,21	3,67	4,22	5,89	6,4	
50% потужності	2,89	3,49	4,20	4,57	6,84	7,52	8,02
20% потужності	3,53	4,10	4,53	4,8	10,41	10,78	11,12

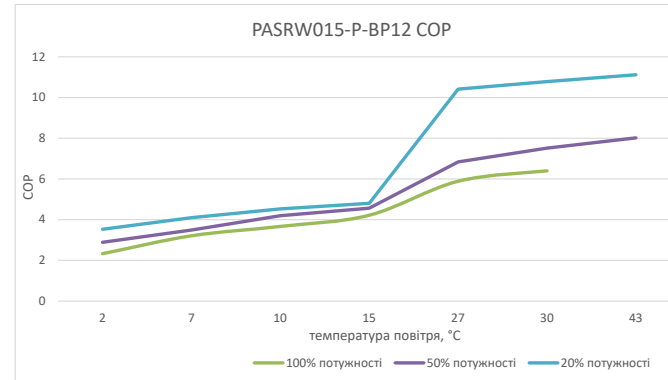


PASRW015-P-BP12 <b>Охолодження, кВт</b>							
t °C	25	30	35	43			
100% потужності	3,269	2,89	2,51	1,95			

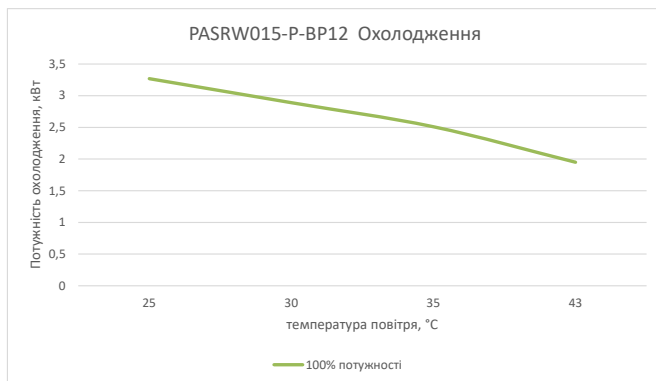


PASRW015-P-BP12 <b>EER холодильний ефект</b>							
t °C	25	30	35	43			
100% потужності	4,4	3,6	2,74	2,2			

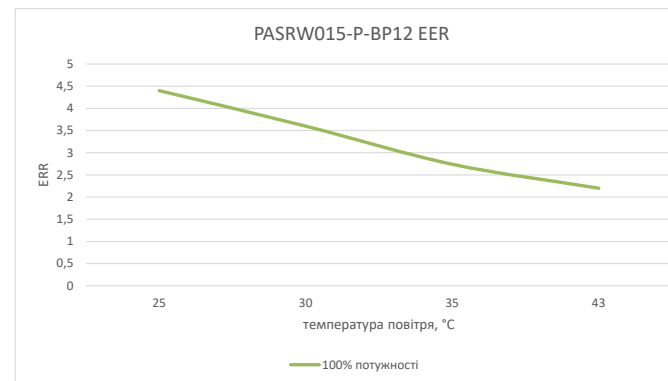


PASRW020-P-BP12 <b>Нагрів, кВт</b>							
t °C	2	7	10	15	27	30	43
100% потужності	3,36	4,69	5,61	6,6	9,36	9,88	9,93
50% потужності	2,66	3,35	3,98	4,55	6,81	7,42	8,45
20% потужності	1,52	1,93	2,14	2,43	3,88	4,32	5,06

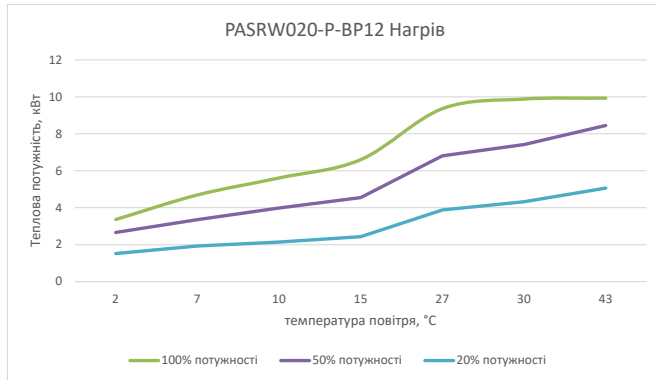

PASRW020-P-BP12 <b>COP</b>							
t °C	2	7	10	15	27	30	43
100% потужності	2,62	3,08	3,69	4,33	5,98	6,31	6,95
50% потужності	3,01	3,68	4,31	4,65	7,10	7,62	8,21
20% потужності	3,59	4,12	4,55	5,01	10,51	11,12	12,96

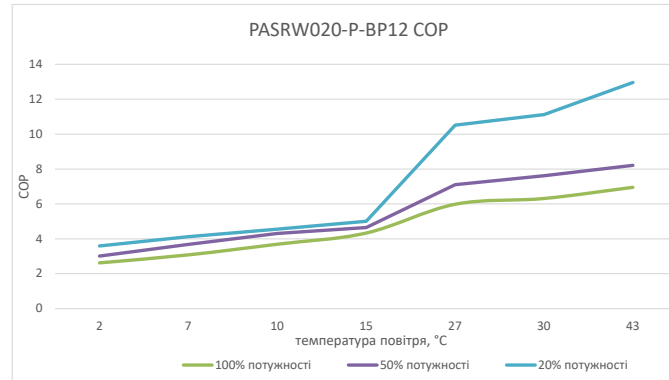


PASRW020-P-BP12 <b>Охолодження, кВт</b>							
t °C	25	30	35	43			
100% потужності	4,07	3,6	3,13	2,51			

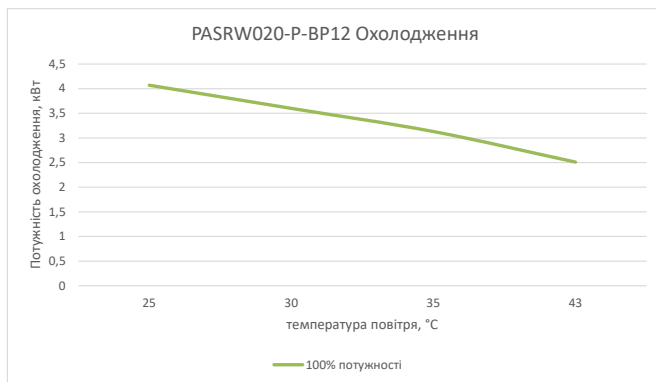


PASRW020-P-BP12 <b>EER холодильний ефект</b>							
t °C	25	30	35	43			
100% потужності	3,32	2,73	2,35	1,81			




PASRW030-P-BP12 <b>Нагрів, кВт</b>							
t °C	2	7	10	15	27	30	43
100% потужності	4,04	5,76	6,72	7,56	11,53	12,31	13,53
50% потужності	3,53	4,01	4,40	4,89	7,26	7,94	8,86
20% потужності	1,61	1,98	2,21	2,53	3,81	4,62	5,54

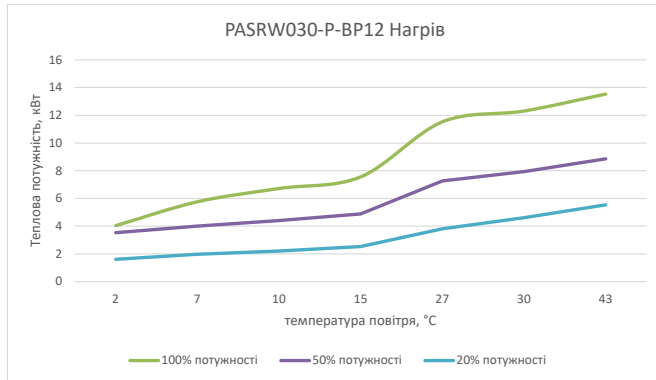


PASRW030-P-BP12 <b>COP</b>							
t °C	2	7	10	15	27	30	43
100% потужності	2,58	3,48	3,94	4,43	6,08	6,47	6,86
50% потужності	3,68	4,16	4,53	4,74	7,18	7,41	7,74
20% потужності	3,89	4,21	4,62	5,04	10,86	12,30	13,90

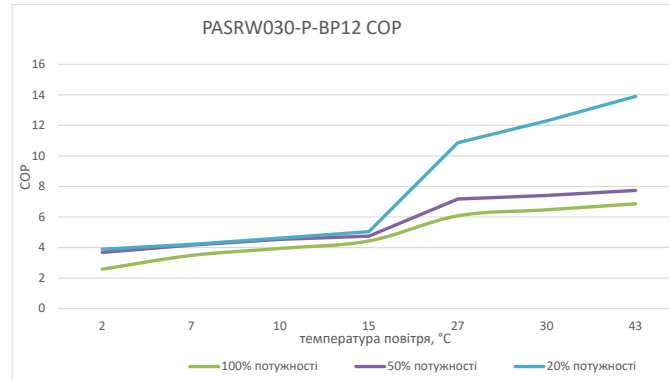


PASRW030-P-BP12 <b>Охолодження, кВт</b>							
t °C	25	30	35	43			
100% потужності	4,498	3,979	3,46	2,95			

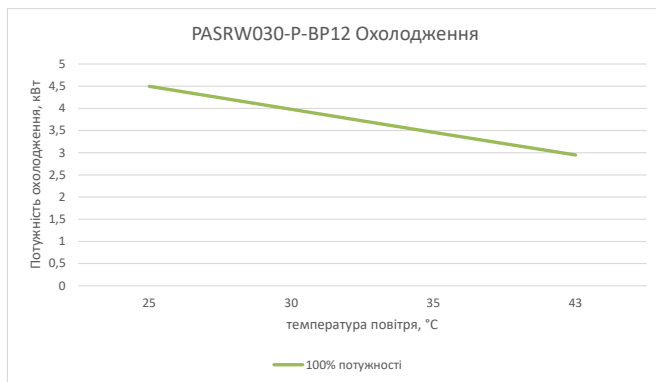


PASRW030-P-BP12 <b>EER холодильний ефект</b>							
t °C	25	30	35	43			
100% потужності	4,21	3,51	3,04	2,2			

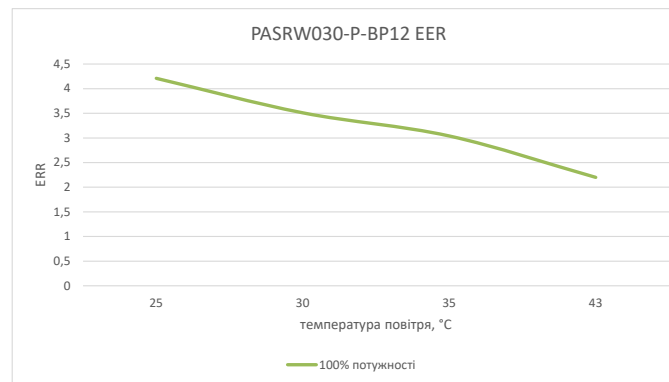


PASRW035-P-BP12 <b>Нагрів, кВт</b>							
t °C	2	7	10	15	27	30	43
100% потужності	4,35	6,44	7,71	9,07	13,27	13,98	14,25
50% потужності	3,89	5,01	5,56	6,18	8,85	9,11	9,68
20% потужності	1,88	2,05	2,51	3,05	5,09	5,46	6,39

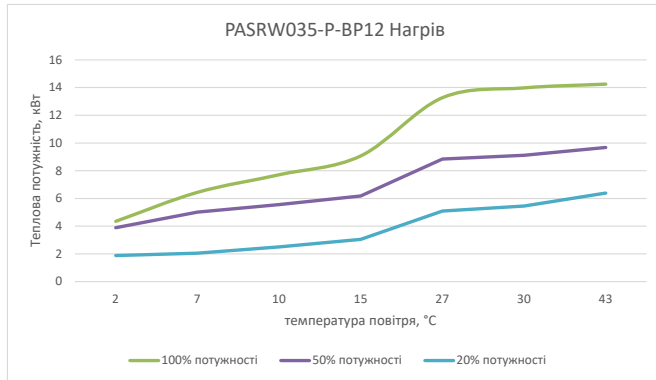


PASRW035-P-BP12 <b>COP</b>							
t °C	2	7	10	15	27	30	43
100% потужності	2,75	3,22	3,85	4,52	6,04	6,36	6,95
50% потужності	3,72	4,21	4,51	4,97	7,24	7,56	8,01
20% потужності	4,22	4,42	4,71	5,79	10,8	11,31	12,80

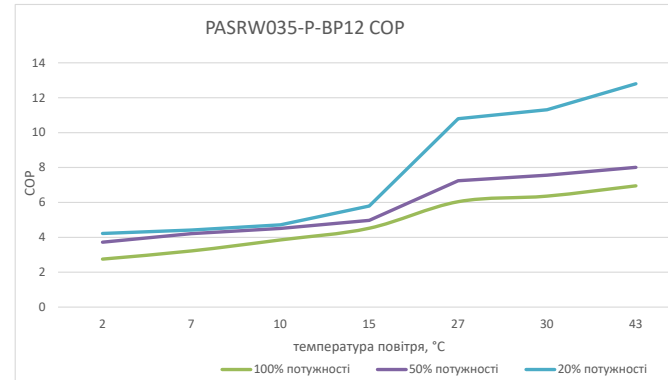


PASRW035-P-BP12 <b>Охолодження, кВт</b>							
t °C	25	30	35	43			
100% потужності	4,472	3,956	3,44	2,59			

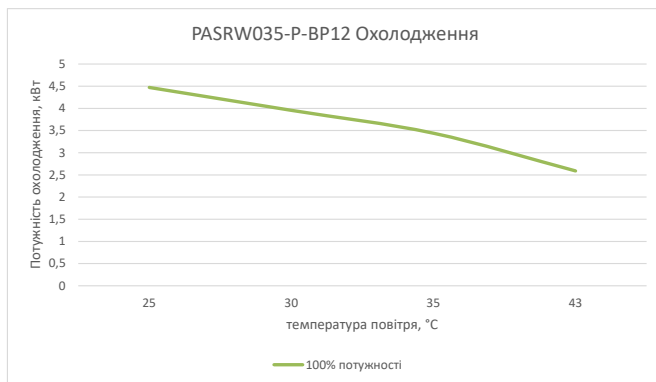


PASRW035-P-BP12 <b>EER холодильний ефект</b>							
t °C	25	30	35	43			
100% потужності	4,02	3,23	2,76	1,92			

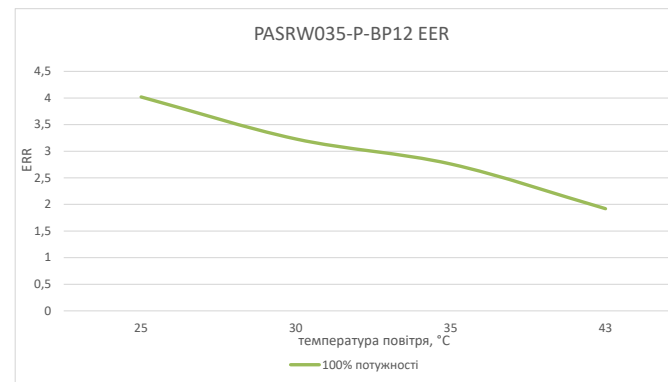


PASRW040-P-BP12 <b>Нагрів, кВт</b>							
t °C	2	7	10	15	27	30	43
100% потужності	5,42	7,8	9,35	10,99	15,48	16,35	15,99
50% потужності	4,99	5,43	5,81	6,81	10,15	10,76	11,21
20% потужності	1,49	1,70	1,93	2,17	4,18	4,81	5,18

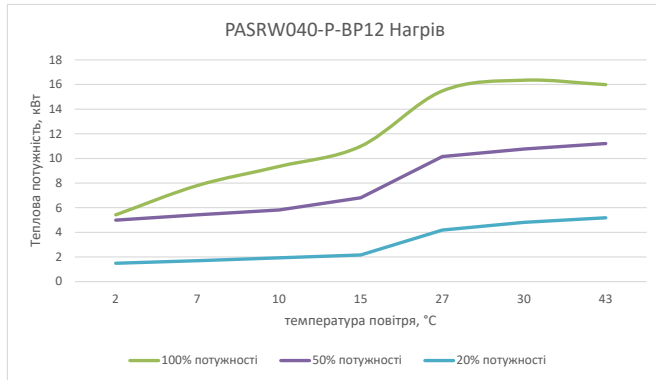


PASRW040-P-BP12 <b>COP</b>							
t °C	2	7	10	15	27	30	43
100% потужності	2,98	3,07	3,68	4,33	6,01	6,35	6,86
50% потужності	3,90	4,12	4,38	4,89	6,85	7,25	7,51
20% потужності	4,12	4,45	4,86	5,66	10,65	12,67	13,12

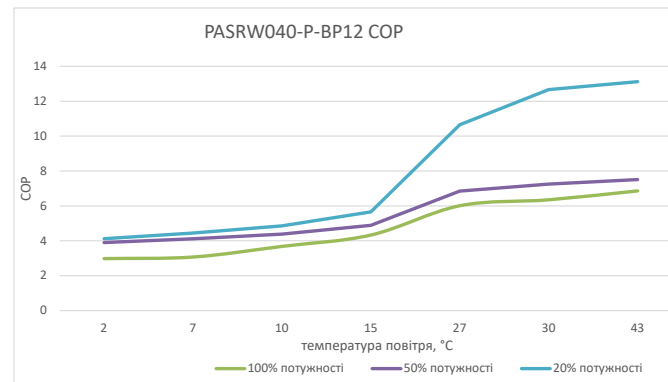


PASRW040-P-BP12 <b>Охолодження, кВт</b>						
t °C	25	30	35	43		
100% потужності	8,58	7,59	6,6	4,9658		

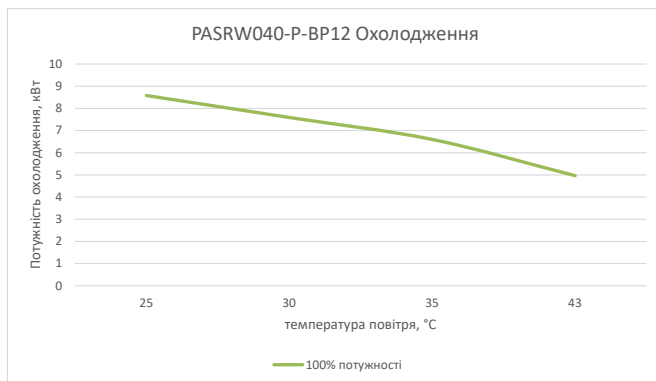


PASRW040-P-BP12 <b>EER холодильний ефект</b>						
t °C	25	30	35	43		
100% потужності	3,68	3,25	2,81	2,2		

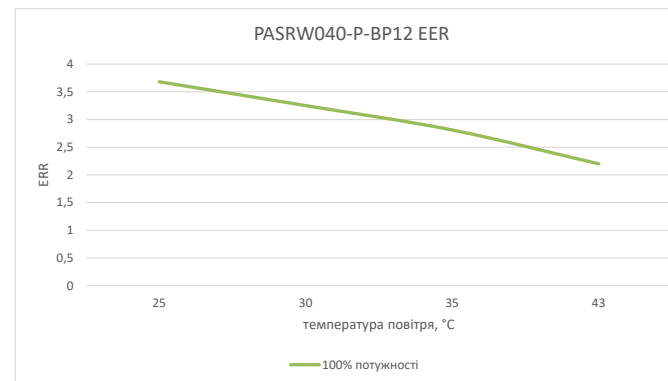


PASRW050-P-BP12 <b>Нагрів, кВт</b>							
t °C	2	7	10	15	27	30	43
100% потужності	5,63	9,01	10,6	12,47	18,41	19,63	18,75
50% потужності	4,36	6,45	7,02	7,62	11,24	12,35	13,04
20% потужності	1,51	1,72	2,21	2,65	4,27	4,91	5,40

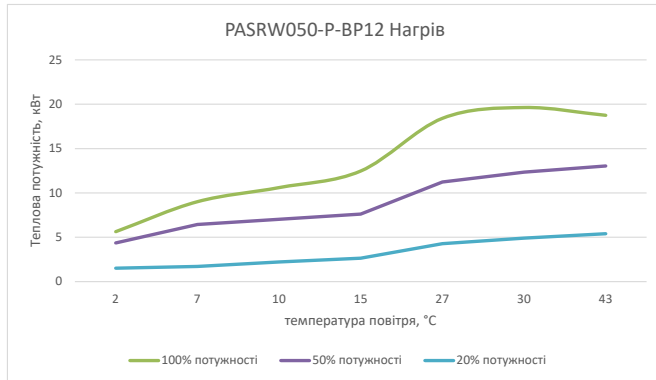


PASRW050-P-BP12 <b>COP</b>							
t °C	2	7	10	15	27	30	43
100% потужності	3,05	3,23	3,66	4,27	5,68	6,12	6,63
50% потужності	3,92	4,01	4,35	4,69	6,45	6,98	7,35
20% потужності	4,31	4,65	4,98	5,98	10,12	10,68	11,31

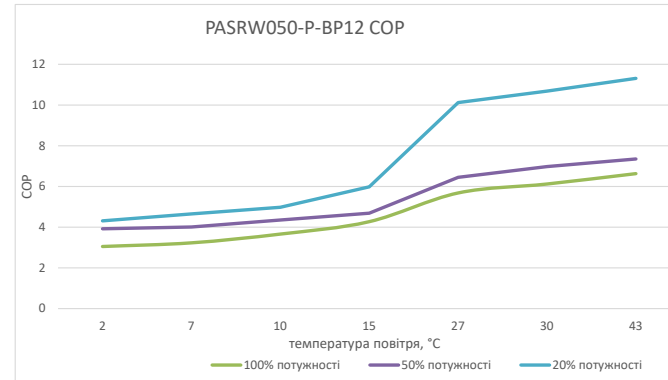


PASRW050-P-BP12 <b>Охолодження, кВт</b>							
t °C	25	30	35	43			
100% потужності	9,698	8,579	7,46	5,61			

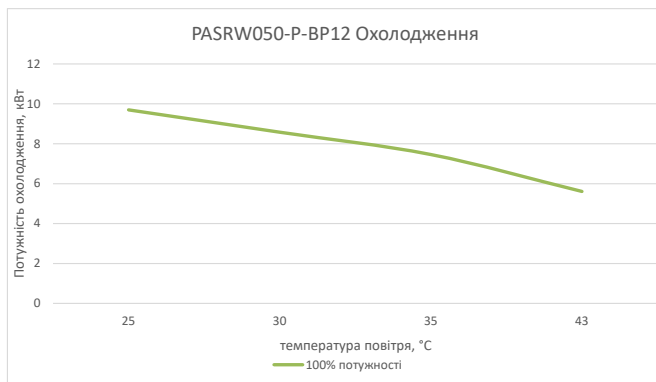


PASRW050-P-BP12 <b>EER холодильний ефект</b>							
t °C	25	30	35	43			
100% потужності	3,45	2,81	2,4	1,98			

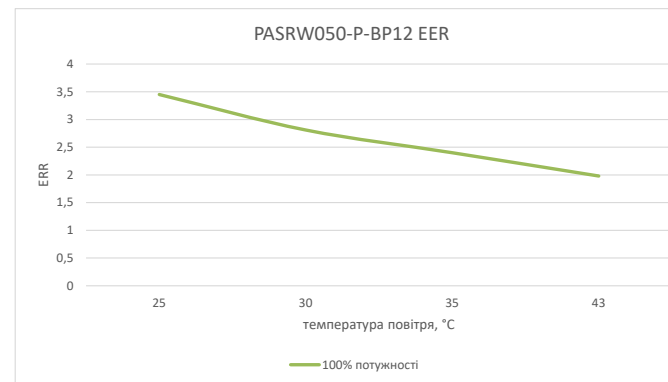


PASRW060-P-BP12 <b>Нагрів, кВт</b>							
t °C	2	7	10	15	27	30	43
100% потужності	7,65	11,55	16,22	19,18	24,55	27,11	29,33
50% потужності	6,86	9,38	11,23	13,66	18,48	19,65	20,94
20% потужності	3,76	4,56	5,13	5,68	7,34	8,67	10,02

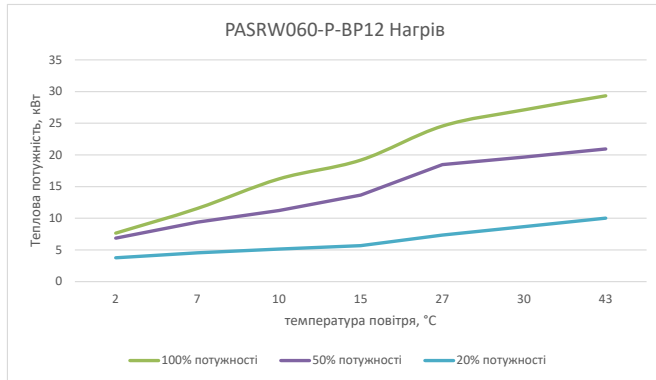


PASRW060-P-BP12 <b>COP</b>							
t °C	2	7	10	15	27	30	43
100% потужності	3,26	3,5	4,38	4,8	6,87	7,32	7,86
50% потужності	3,86	4,26	4,85	5,45	8,48	8,85	9,45
20% потужності	5,68	6,89	7,87	8,35	13,96	14,34	14,86

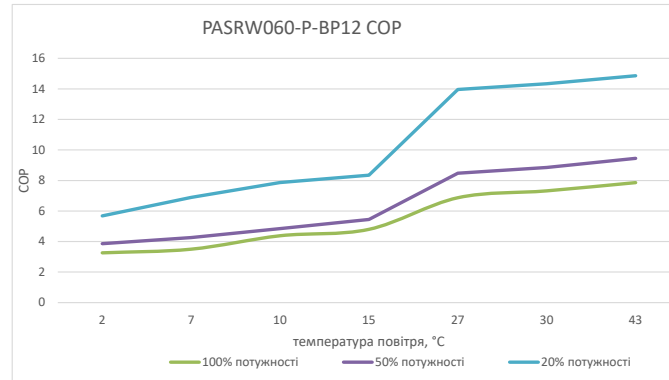


PASRW060-P-BP12 <b>Охолодження, кВт</b>							
t °C	25	30	35	43			
100% потужності	20,42	18,07	15,71	11,44			

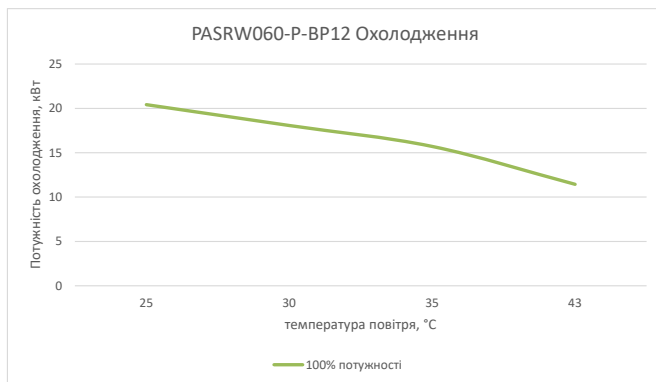


PASRW060-P-BP12 <b>EER холодильний ефект</b>							
t °C	25	30	35	43			
100% потужності	3,75	3,3	2,75	2,19			

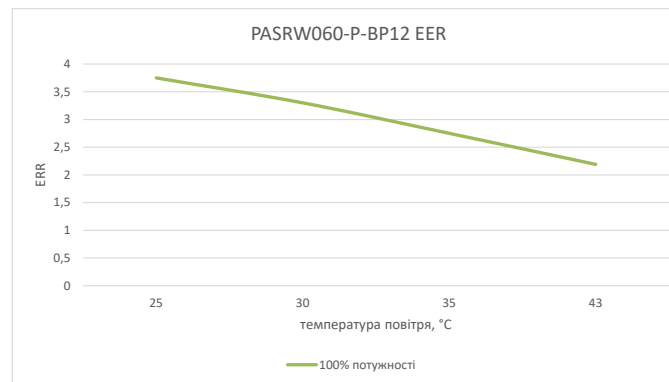


PASRW070S-P-BP12 Harpiв, кВт							
t °C	2	7	10	15	27	30	43
100% потужності	7,65	12	16,97	21,8	28,65	30,283	32,56
50% потужності	7,23	10,84	12,53	15,48	20,30	20,95	22,31
20% потужності	3,76	4,56	5,13	5,68	7,34	8,67	10,02

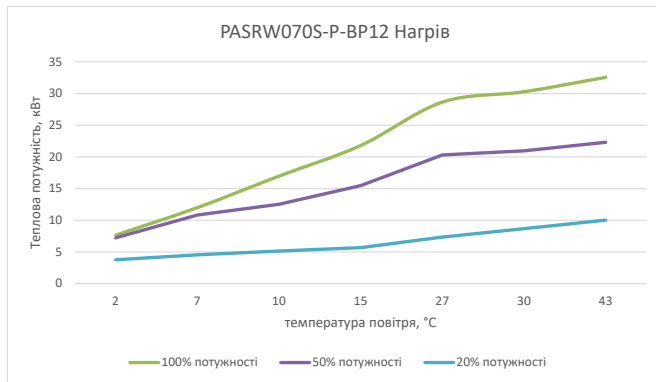

PASRW070S-P-BP12 COP							
t °C	2	7	10	15	27	30	43
100% потужності	3,26	3,25	4,13	5,17	6,87	7,04	7,39
50% потужності	3,64	4,01	4,68	5,14	8,23	8,75	9,13
20% потужності	5,68	6,89	8,87	9,35	13,96	14,34	14,86

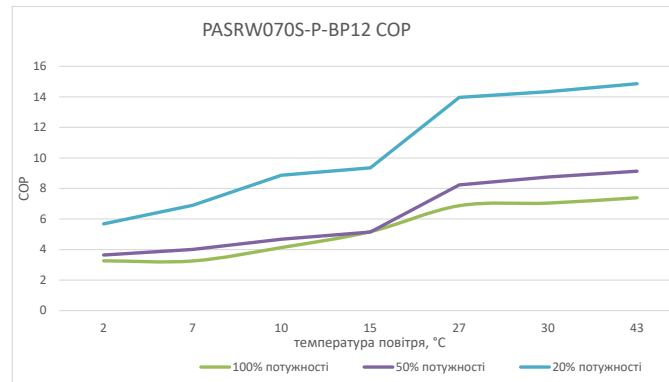

PASRW070S-P-BP12 Охолодження, кВт							
t °C	25	30	35	43			
100% потужності	20,423	18,07	15,71	11,44			

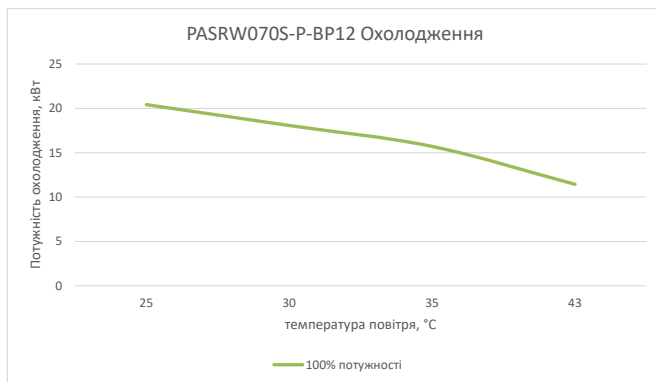

PASRW070S-P-BP12 EER холодильний ефект							
t °C	25	30	35	43			
100% потужності	3,75	3,3	2,75	2,19			

