




PASRW020-P-BP15 <b>Нагрів, кВт</b>							
t °C	2	7	10	15	27	30	43
100% потужності	4,78	5,82	6,85	8,1	10,5	12,36	16,11
50% потужності	3,02	3,68	4,33	5,12	6,64	7,81	10,18
20% потужності	0,59	0,72	0,84	1	1,2	1,40	1,71

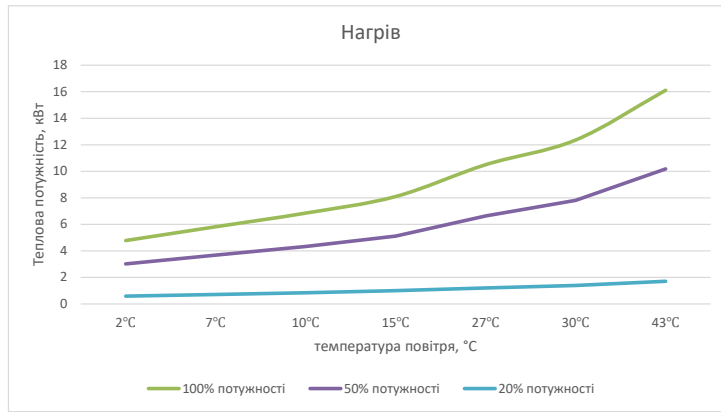


PASRW020-P-BP15 <b>COP</b>							
t °C	2	7	10	15	27	30	43
100% потужності	3,28	3,86	4,44	5,1	7	8,04	11,04
50% потужності	3,81	4,48	5,15	5,92	13,45	15,45	21,21
20% потужності	4,62	5,45	6,27	7,9	21,5	24,73	33,96

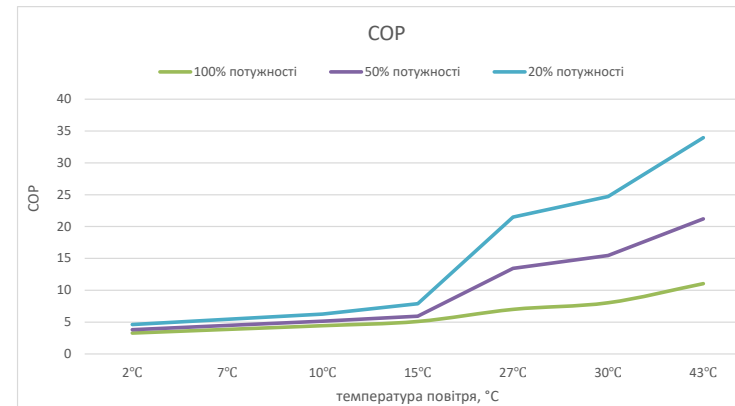


PASRW020-P-BP15 <b>Охолодження, кВт</b>							
t °C	25	30	35	43			
100% потужності	5,81	5,23	4,5	3,39			

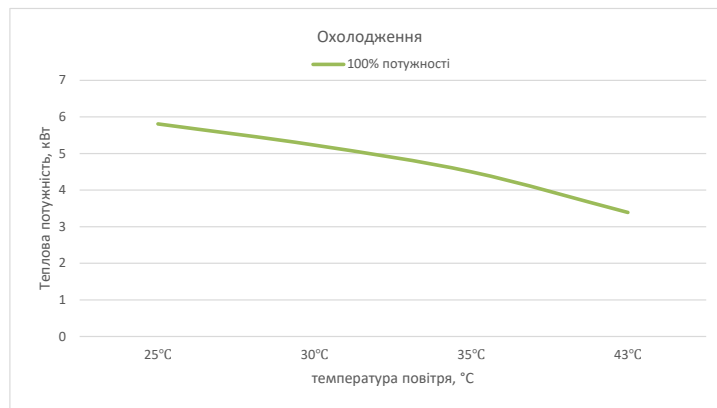


PASRW020-P-BP15 <b>EER холодильний ефект</b>							
t °C	25	30	35	43			
100% потужності	5,51	4,53	3,9	3,47			

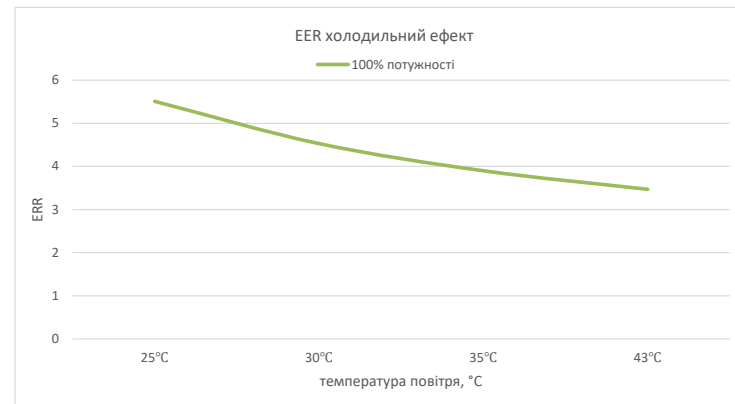


PASRW030-P-BP15 <b>Нагрів, кВт</b>							
t °C	2	7	10	15	27	30	43
100% потужності	6,1	7,44	8,76	10,3	13,8	16,25	21,74
50% потужності	4,21	5,13	6,04	7,13	8,82	10,39	13,89
20% потужності	0,71	0,87	1,02	1,2	1,8	2,12	2,84

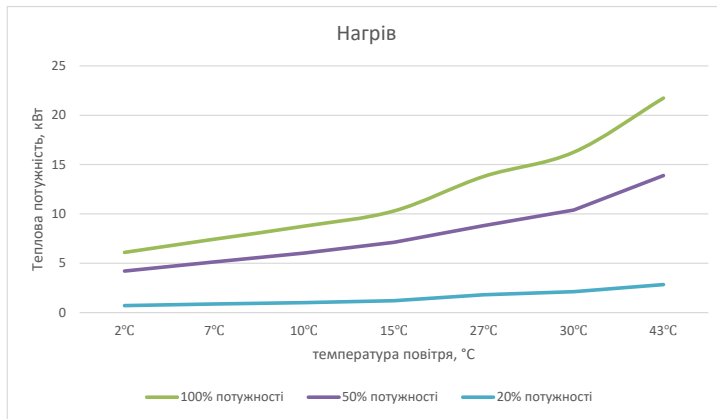


PASRW030-P-BP15 <b>COP</b>							
t °C	2	7	10	15	27	30	43
100% потужності	3,28	3,86	4,44	5,1	7	8,05	11,04
50% потужності	3,90	4,59	5,28	6,07	10,35	11,91	20,29
20% потужності	5,15	6,05	6,96	8	21,5	24,73	33,91

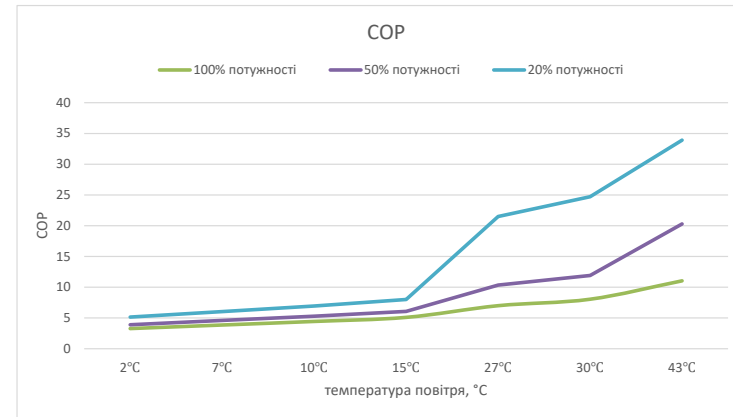


PASRW030-P-BP15 <b>Охолодження, кВт</b>						
t °C	25	30	35	43		
100% потужності	10,92	9,66	8,4	6,31		

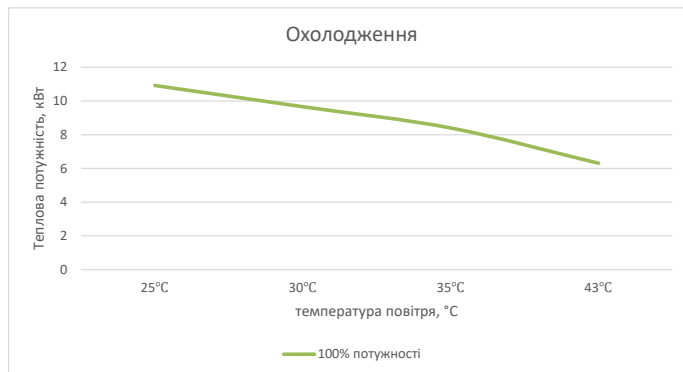


PASRW030-P-BP15 <b>EER холодильний ефект</b>						
t °C	25	30	35	43		
100% потужності	5,26	4,39	3,8	2,75		

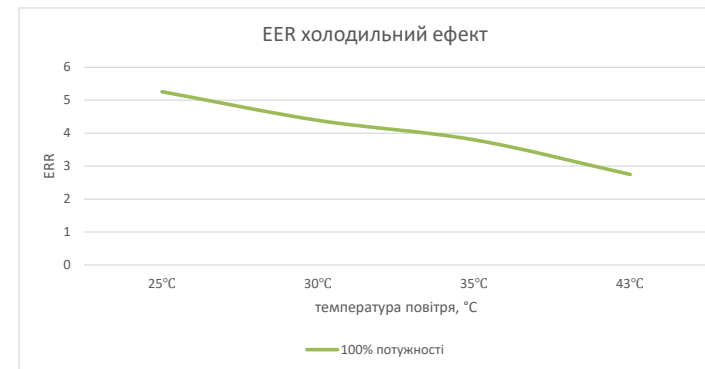


PASRW040-P-BP15 <b>Нагрів, кВт</b>							
t °C	2	7	10	15	27	30	43
100% потужності	7,7	9,39	11,05	13	17	20,01	26,15
50% потужності	4,78	5,82	6,85	8,12	10,62	12,50	16,46
20% потужності	1,30	1,81	2,13	2,5	3,2	3,77	4,92

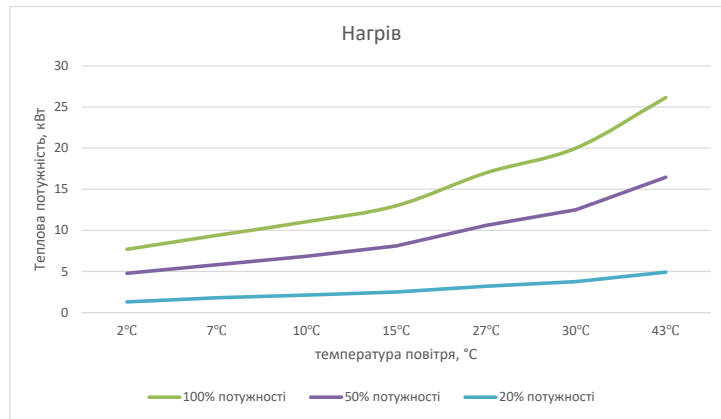


PASRW040-P-BP15 <b>COP</b>							
t °C	2	7	10	15	27	30	43
100% потужності	3,47	4,09	4,7	5,4	7,3	8,39	11,34
50% потужності	4,13	4,87	5,59	6,41	12,21	14,02	18,96
20% потужності	5,46	6,44	7,40	8,5	22,3	25,63	34,64

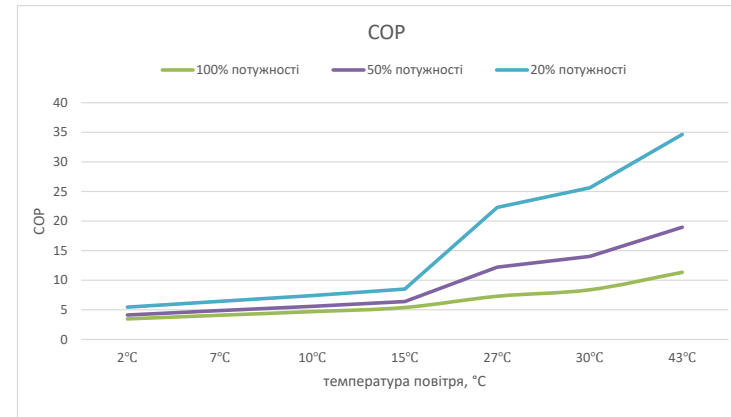


PASRW040-P-BP15 <b>Охолодження, кВт</b>							
t °C	25	30	35	43			
100% потужності	11,7	10,35	9	6,78			

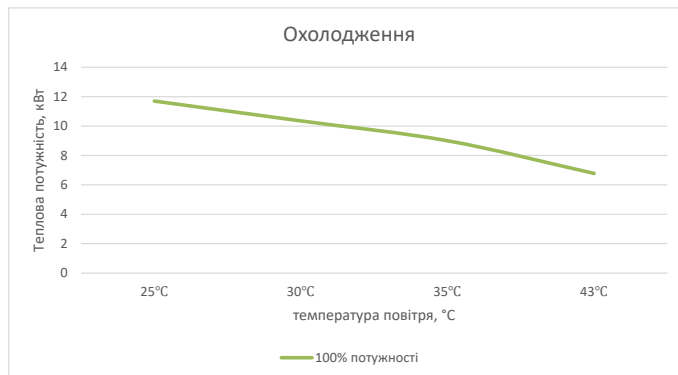


PASRW040-P-BP15 <b>EER холодильний ефект</b>							
t °C	25	30	35	43			
100% потужності	5,50	4,86	4,2	3,29			

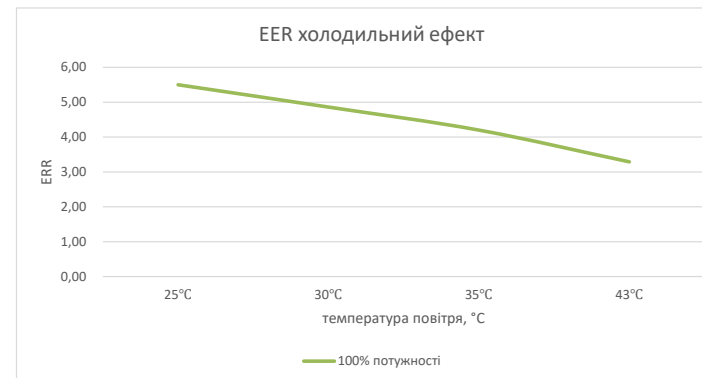


PASRW050-P-BP15 <b>Нагрів, кВт</b>							
t °C	2	7	10	15	27	30	43
100% потужності	9,48	11,56	13,6	16	20,5	24,12	30,9
50% потужності	6,35	7,74	9,11	10,69	13,58	15,98	20,24
20% потужності	1,07	1,30	1,53	1,8	3	3,53	5,88

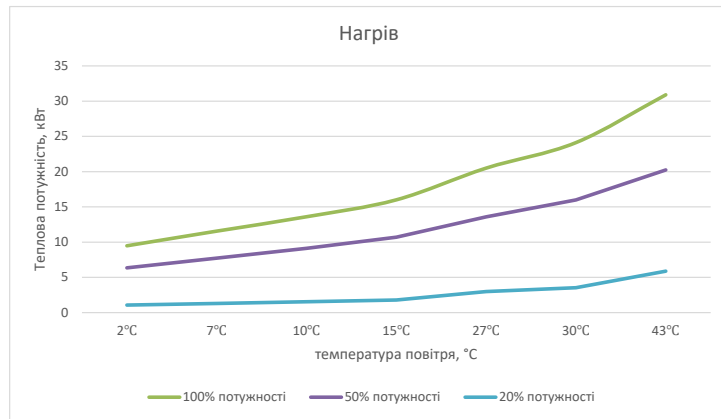


PASRW050-P-BP15 <b>COP</b>							
t °C	2	7	10	15	27	30	43
100% потужності	3,6	4,24	4,87	5,6	7,9	9,07	12,82
50% потужності	4,32	5,09	5,84	6,70	11,72	13,45	19,01
20% потужності	6,11	7,19	8,26	9,5	22,4	25,73	36,37

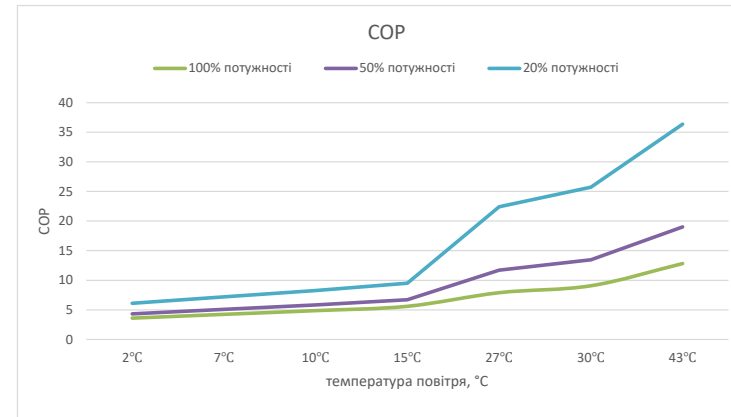


PASRW050-P-BP15 <b>Охолодження, кВт</b>						
t °C	25	30	35	43		
100% потужності	14,69	13,82	13	11,76		

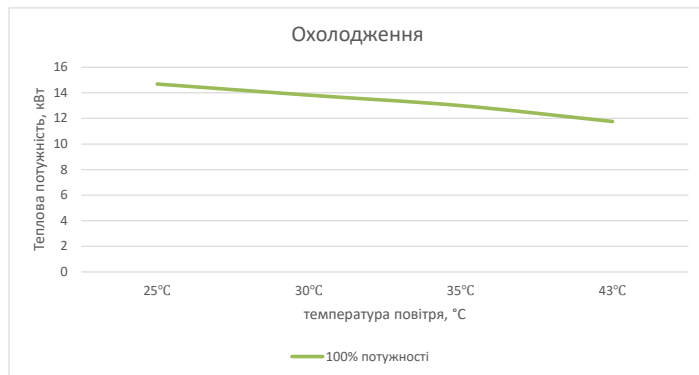


PASRW050-P-BP15 <b>EER холодильний ефект</b>						
t °C	25	30	35	43		
100% потужності	6	4,84	3,9	2,69		

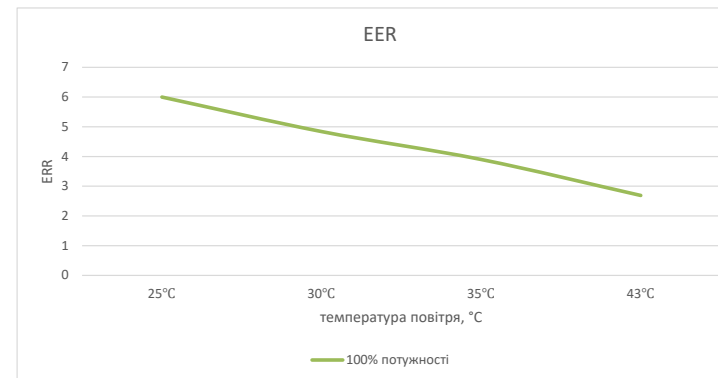


PASRW050S-P-BP15 <b>Нагрів, кВт</b>							
t °C	2	7	10	15	27	30	43
100% потужності	10,96	13,37	15,73	18,5	21,5	25,3	29,39
50% потужності	7,23	8,82	10,38	12,24	13,76	16,19	18,81
20% потужності	1,42	1,73	2,04	2,4	3,1	3,65	4,24

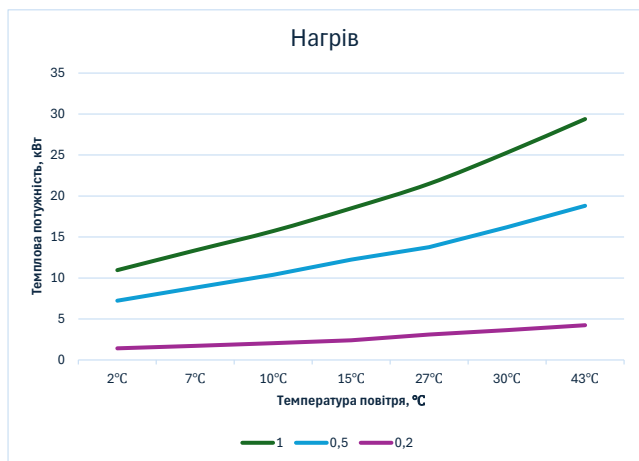


PASRW050S-P-BP15 <b>COP</b>							
t °C	2	7	10	15	27	30	43
100% потужності	3,6	4,24	4,87	5,6	7,1	8,15	10,35
50% потужності	4,25	5,00	5,74	6,63	10,72	12,30	15,62
20% потужності	6,11	7,19	8,26	9,5	21	24,11	30,61

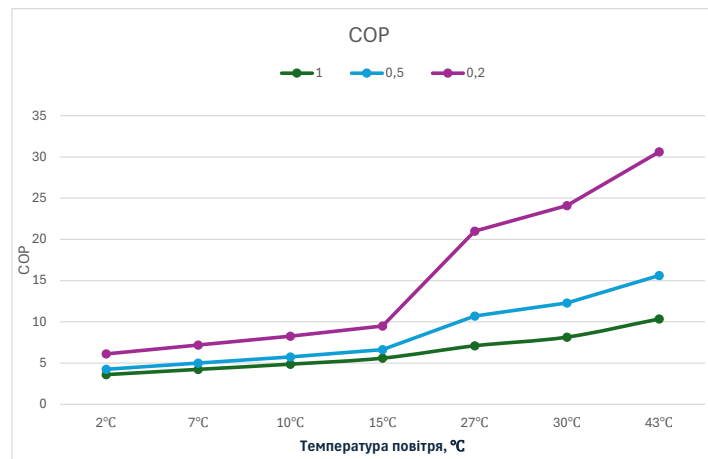


PASRW050S-P-BP15 <b>Охолодження, кВт</b>						
t °C	25	30	35	43		
100% потужності	14,69	13,82	13	11,76		

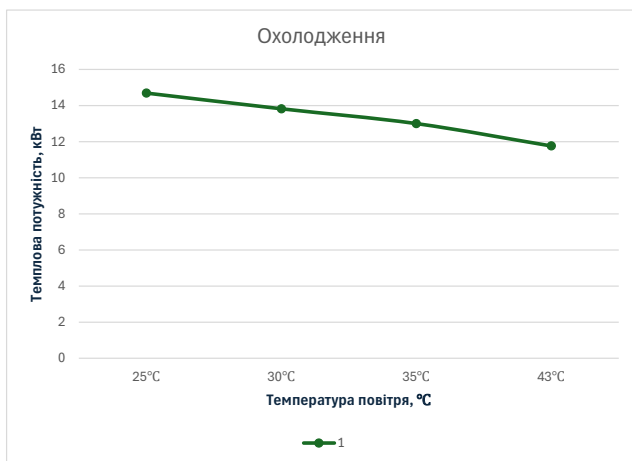


PASRW050S-P-BP15 <b>EER холодильний ефект</b>						
t °C	25	30	35	43		
100% потужності	6	4,84	3,9	2,69		

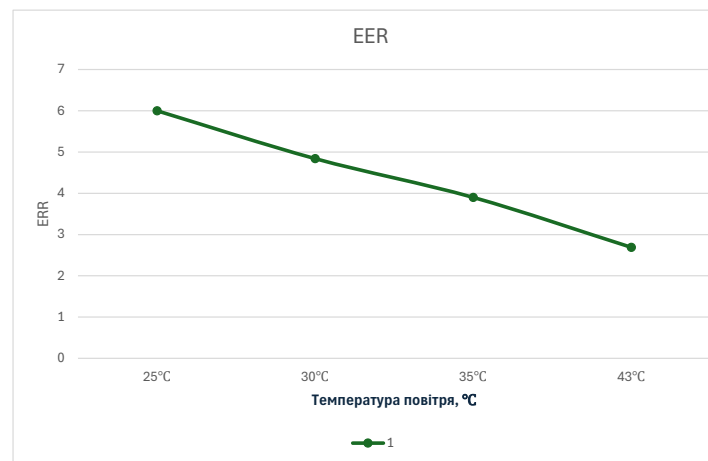


PASRW060-P-BP15 <b>Нагрів, кВт</b>								
t °C	2	7	10	15	27	30	43	
100% потужності	11,97	14,59	17,17	20,2	25,8	30,36	38,77	
50% потужності	7,90	9,63	11,33	13,35	16,67	19,62	25,05	
20% потужності	1,96	2,38	2,81	3,3	3,8	4,47	5,71	

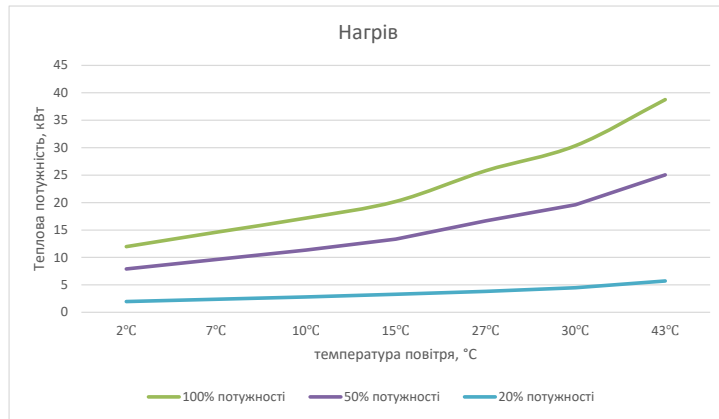


PASRW060-P-BP15 <b>COP</b>								
t °C	2	7	10	15	27	30	43	
100% потужності	3,22	3,78	4,35	5	7	8,06	11,26	
50% потужності	3,74	4,39	5,05	5,80	9,89	11,40	15,92	
20% потужності	5,28	6,20	7,13	8,2	21	24,15	33,74	

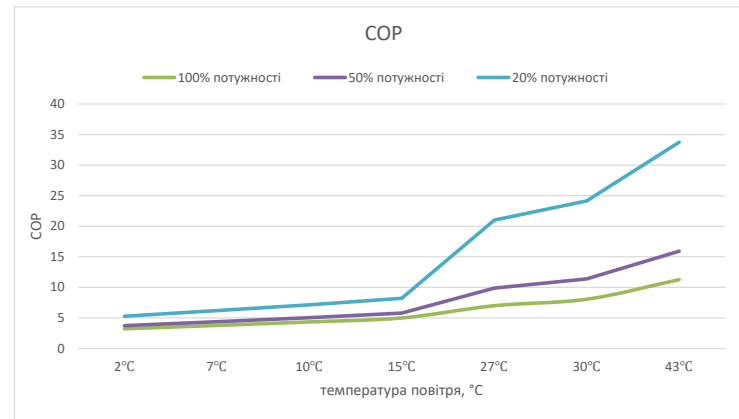


PASRW060-P-BP15 <b>Охолодження, кВт</b>							
t °C	25	30	35	43			
100% потужності	17,17	16,32	15,5	12,13			

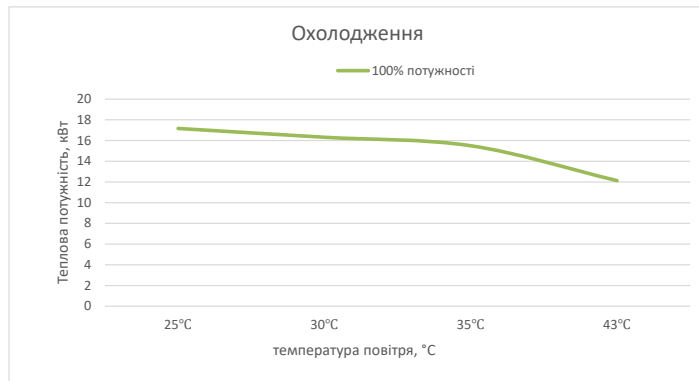


PASRW060-P-BP15 <b>EER холодильний ефект</b>							
t °C	25	30	35	43			
100% потужності	4,65	4,09	3,7	2,62			

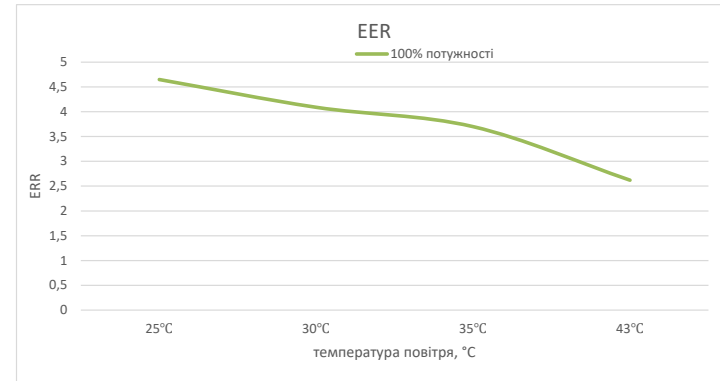


PASRW060S-P-BP15 <b>Нагрів, кВт</b>							
t °C	2	7	10	15	27	30	43
100% потужності	11,97	14,59	17,17	20,2	25,8	30,36	38,77
50% потужності	7,90	9,63	11,33	13,35	16,67	19,62	25,04
20% потужності	1,96	2,38	2,81	3,3	3,7	4,96	5,56

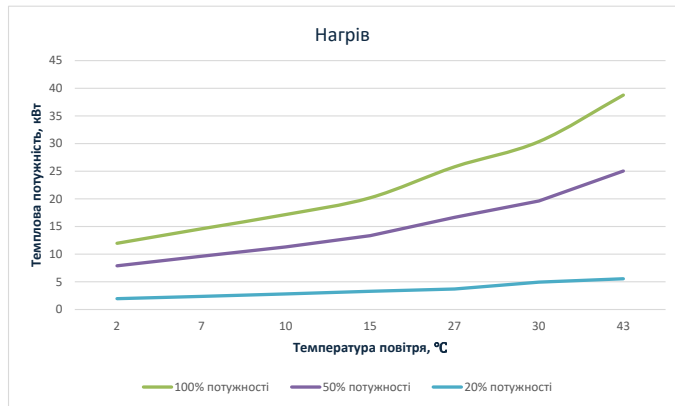

PASRW060S-P-BP15 <b>COP Curve</b>							
t °C	2	7	10	15	27	30	43
100% потужності	3,22	3,78	4,35	5	7	8,06	11,26
50% потужності	3,74	4,38	5,05	5,80	9,89	11,39	15,92
20% потужності	5,28	6,19	7,13	8,2	20,5	23,60	32,98

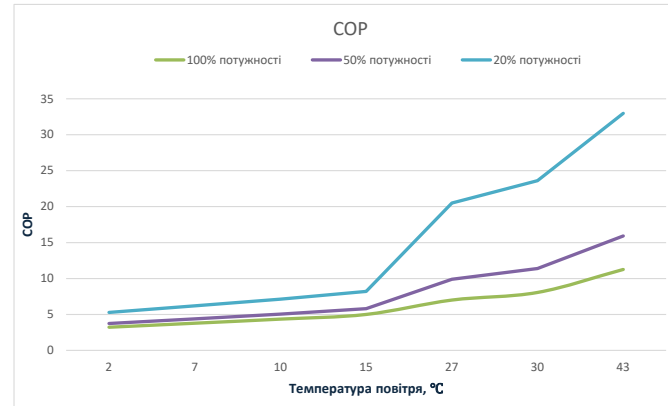


PASRW060S-P-BP15 <b>Охолодження, кВт</b>							
t °C	25	30	35	43			
100% потужності	17,17	16,32	15,5	12,13			

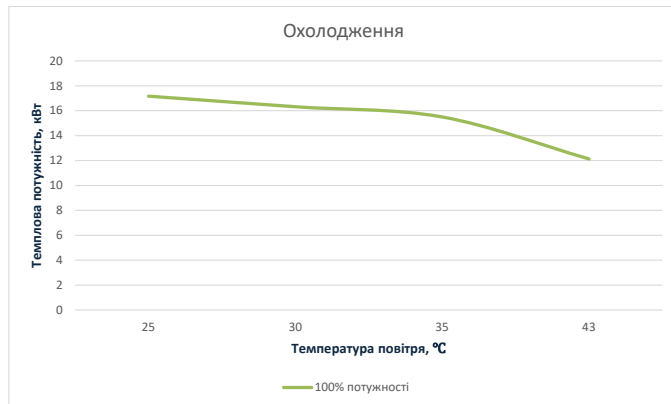


PASRW060S-P-BP15 <b>EER холодильний ефект</b>							
t °C	25	30	35	43			
100% потужності	4,65	4,09	3,7	2,62			




PASRW070-P-BP15 <b>Нагрів</b> , кВт							
t °C	2	7	10	15	27	30	43
100% потужності	14,34	17,48	20,57	24,2	30	35,29	43,75
50% потужності	8,46	10,31	12,13	14,25	17,10	20,12	24,94
20% потужності	1,96	2,38	2,81	3,3	4	4,81	5,83

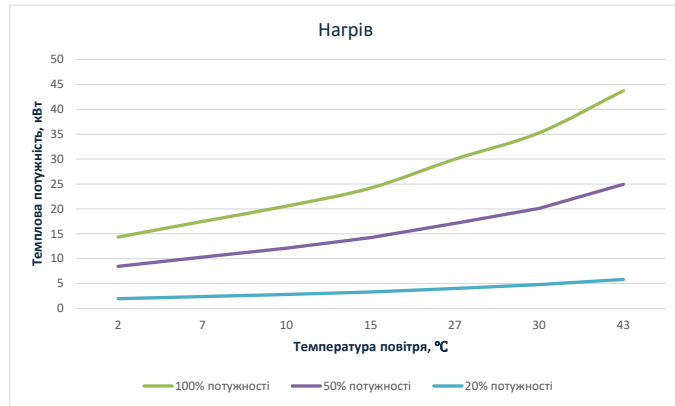


PASRW070-P-BP15 <b>COP</b>							
t °C	2	7	10	15	27	30	43
100% потужності	3,28	3,86	4,44	5,1	7	8,05	11,04
50% потужності	4,00	4,71	5,41	6,25	10,66	12,23	16,78
20% потужності	5,15	6,03	6,94	8	20	23,00	31,54

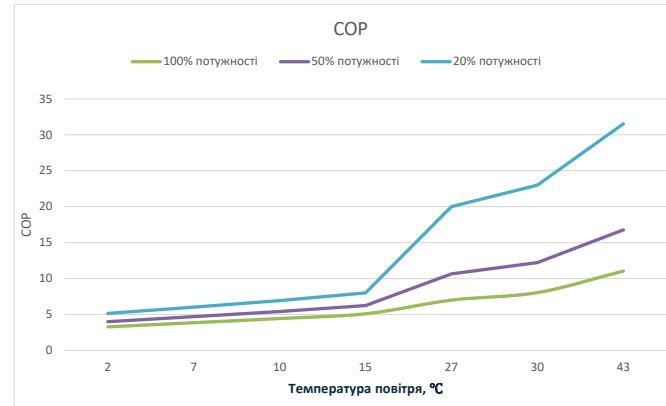


PASRW070-P-BP15 <b>Охолодження</b> , кВт							
t °C	25	30	35	43			
100% потужності	23,4	20,71	18	13,54			

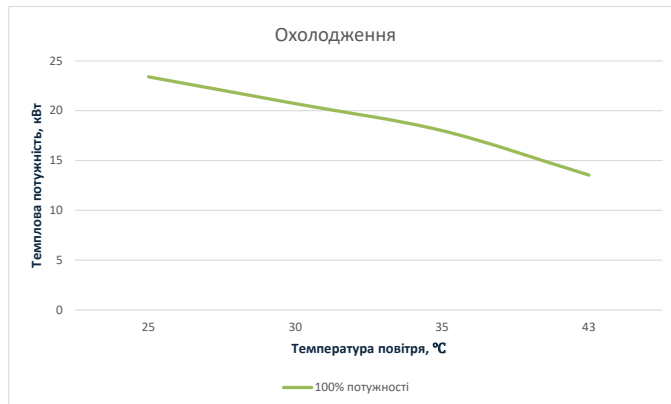


PASRW070-P-BP15 <b>EER холодильний ефект</b>							
t °C	25	30	35	43			
100% потужності	5,05	4,44	3,7	2,95			

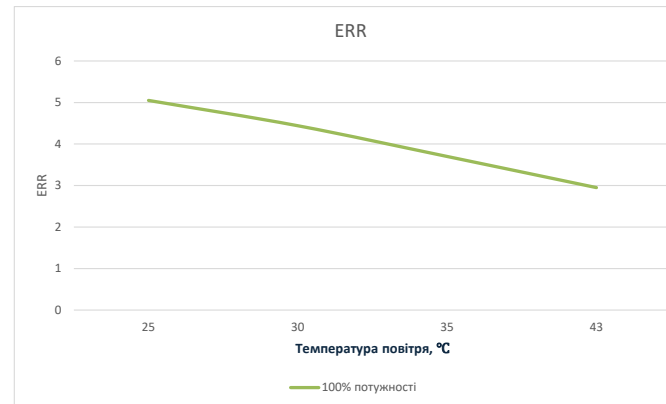


PASRW070S-P-BP15 <b>Нагрів, кВт</b>								
t °C	2	7	10	15	27	30	43	
100% потужності	13,69	16,69	19,64	23,1	30	35,3	45,82	
50% потужності	8,22	10,01	11,79	13,89	18,59	21,88	29,32	
20% потужності	1,84	2,24	2,64	3,1	4	4,73	6,11	

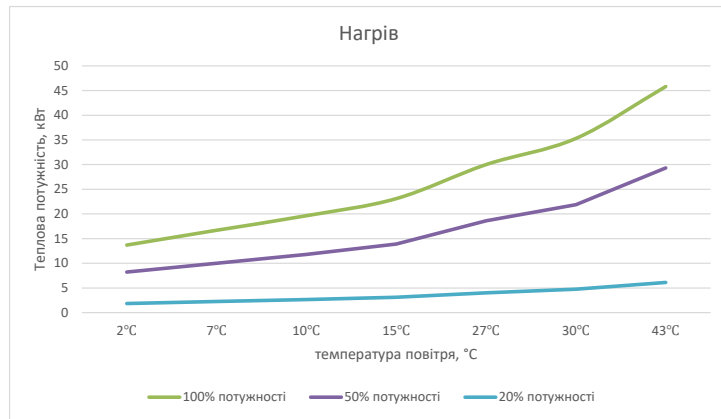

PASRW070S-P-BP15 <b>COP</b>								
t °C	2	7	10	15	27	30	43	
100% потужності	3,28	3,86	4,44	5,1	7,10	8,17	11,35	
50% потужності	3,87	4,56	5,24	6,03	10,17	11,71	16,27	
20% потужності	5,15	6,05	6,96	8	20,2	23,24	32,29	

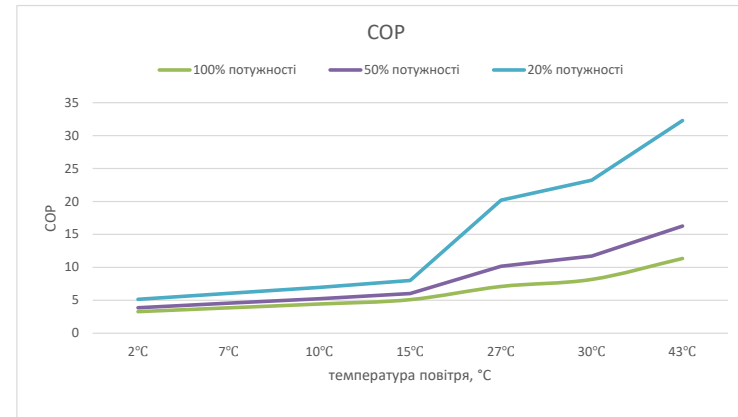

PASRW070S-P-BP15 <b>Охолодження, кВт</b>							
t °C	25	30	35	43			
100% потужності	23,4	20,71	18	13,54			

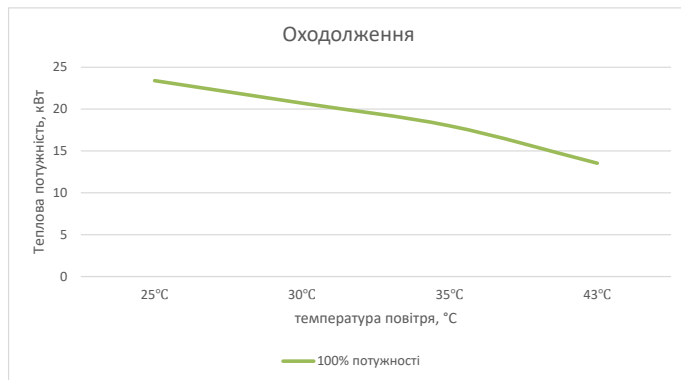

PASRW070S-P-BP15 <b>EER холодильний ефект</b>							
t °C	25	30	35	43			
100% потужності	5,05	4,44	3,7	2,95			

